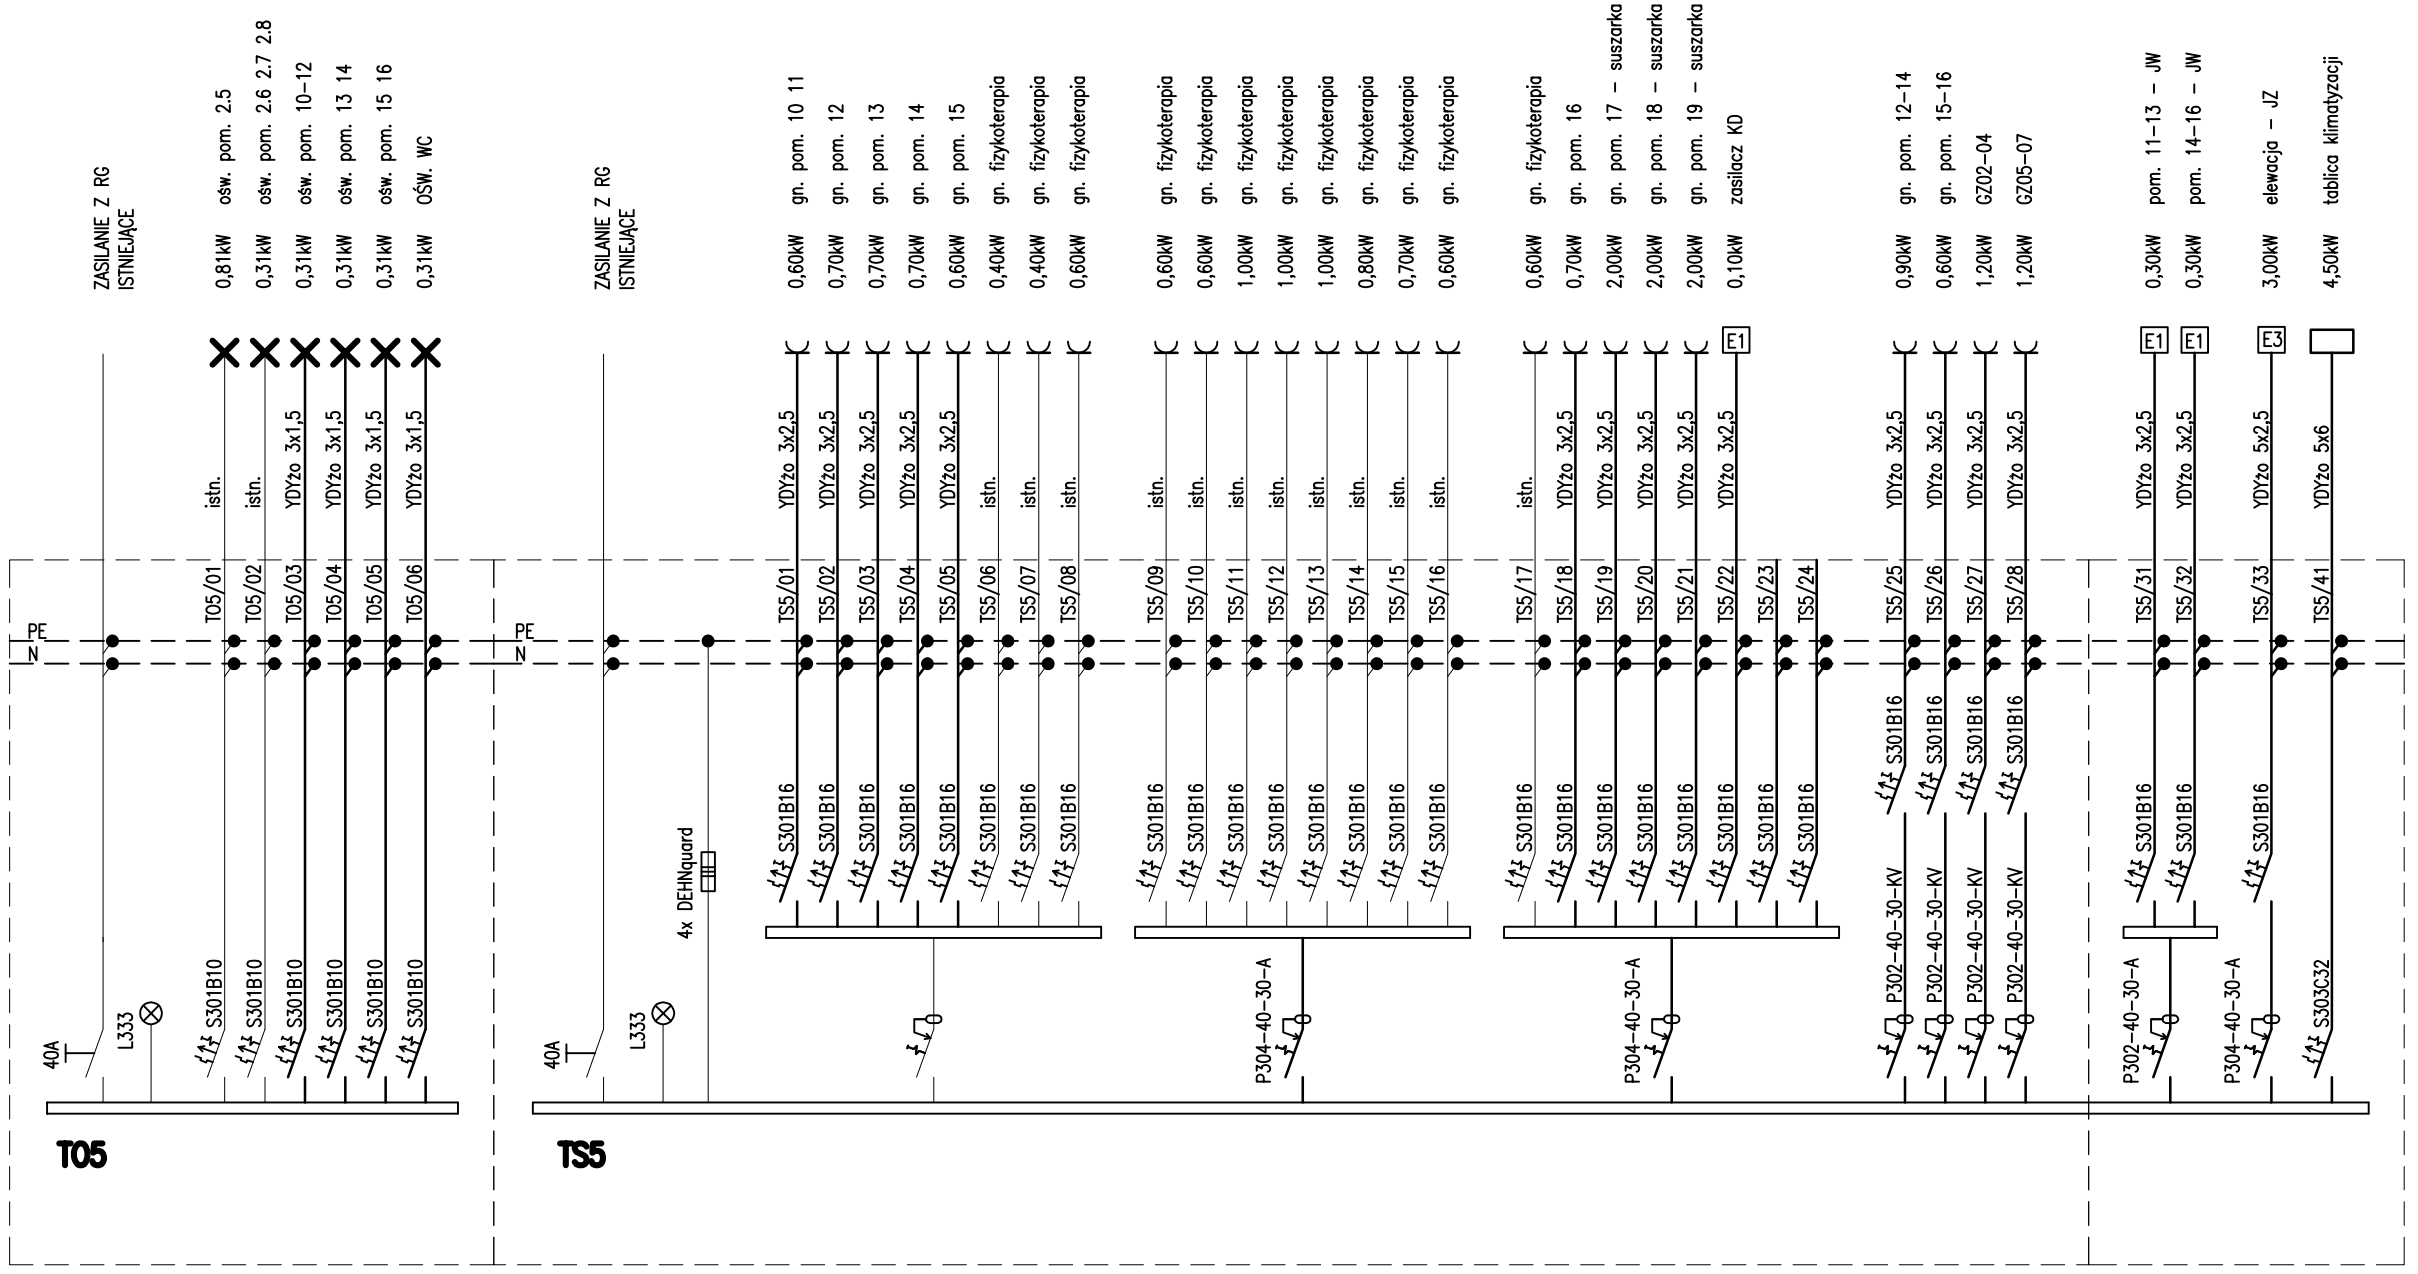


UWAGA:

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWAĆ OSPRZĘT RÓWNORZĘDNY INNYCH PRODUCENTÓW

UWAGA:

1. Projektowane obwody należy dołaczyć do tablic T05, TS5 w nowej obudowie większych gabarytów.
2. W trakcie prac demontażowych istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych należy zachować istniejące obwody zasilania pomieszczeń, będących poza zakresem opracowania.
3. Na czas prac budowlanych należy zapewnić prowizoryczne zasilanie obwodów oświetlenia dla pomieszczeń nie objętych remontem.
4. Dla potrzeb rozbudowy tablic rozdzielczych T06, TS6 należy przewidzieć dodatkową obudowę wnękową w prefabrykacji zgodnej z istniejącą.
5. Po wykonaniu instalacji należy w/w obwody dołączyć do modernizowanej tablic rozdzielczych T05, TS5.

STUDIO COMPLEX
autorskie biuro projektowe

| PROJEKTOWAŁ: | NR UPR. | DATA I PODPIS: |
|---|---|---|
| mgr inż. WOJCIECH LISEK | Upr: 945/94 | 04.2017 |
| SPRAWDZIŁ: | NR UPR. | DATA I PODPIS: |
| | | |
| NAZWA I ADRES PROJEKTU: | Modernizacja gabinetów lekarskich, korytarza na I piętrze oraz klatek schodowych w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce<br>dz. nr 629/2, Wieliczka Obr.1 | |
| INWESTOR: | Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.Szpunara 20 | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | SCHEMAT IDEOWY TS5+T05 | |

| STADIUM: | SKALA: | Branża | NR RYS. |
|---|---|---|---|
| P.B. | — | ELEKTRYCZNA | E101 |